


LineGuard: Installationshinweise/notice d'installation

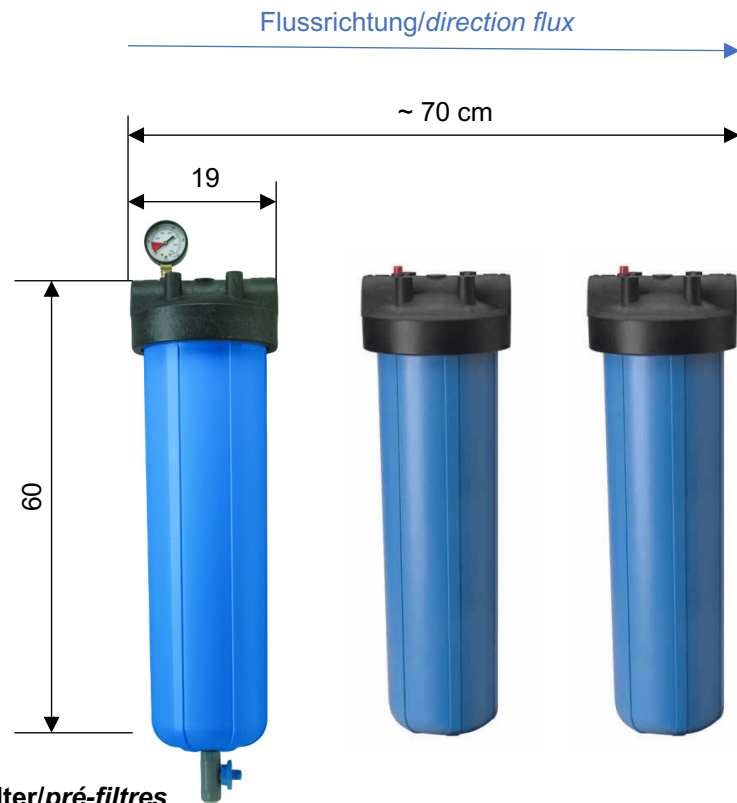


Vorfilter/pré-filtres

1. Beutelfilter*
Filtre à sac*
2. Filter 75/25 µm
filtre 75/25 µm
3. Filter 25/1 µm
filtre 25/1 µm


***Achtung:** Für den Beutelfilter das Gehäuse mit Manometer & Ablasshahn verwenden (falls noch nicht vormontiert, sind die Teile im Gehäuse drin). Für die beiden Tiefenfilter die Gehäuse mit rotem Entlüftungs-Knopf verwenden. Beim Einsetzen der Filterkartuschen auf die Porengrösse achten (beschriftete Verpackung 75/25 µm bzw. 25/1 µm).

***Attention :** Utilisez le boîtier avec manomètre et drain pour le filtre à sac (les pièces se trouvent à l'intérieur du boîtier, si elles ne sont pas encore installées). Utilisez les boîtiers avec le bouton rouge (purge d'air) pour les filtres à cartouches. Veillez à insérer les cartouches dans l'ordre décroissante de leur porosité (75/25 µm resp. 25/1 µm marqués sur les emballages).

Trinkwasserfiltration Potabilisation LineGuard UF-100 (Ultrafiltration)

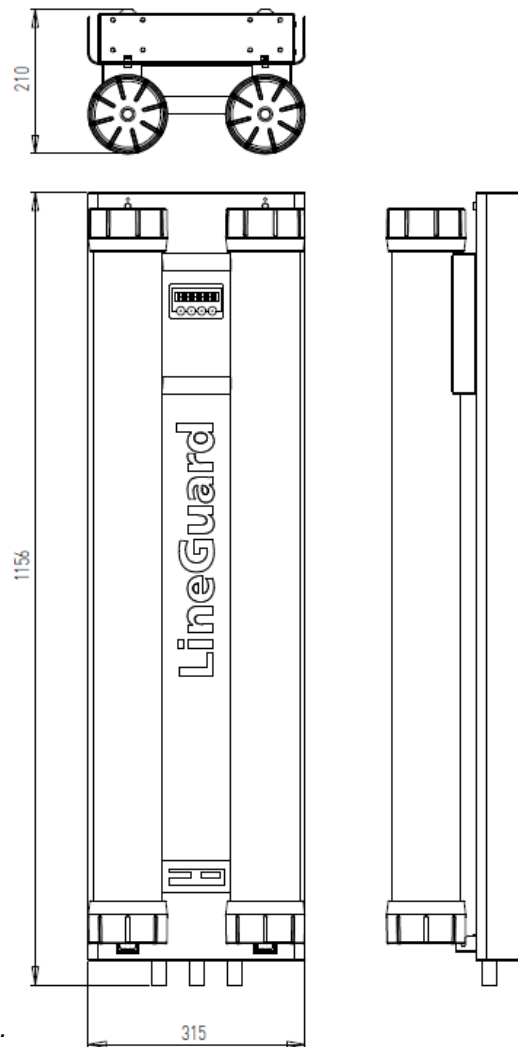

Platzbedarf Gesamt/Dimensions complètes

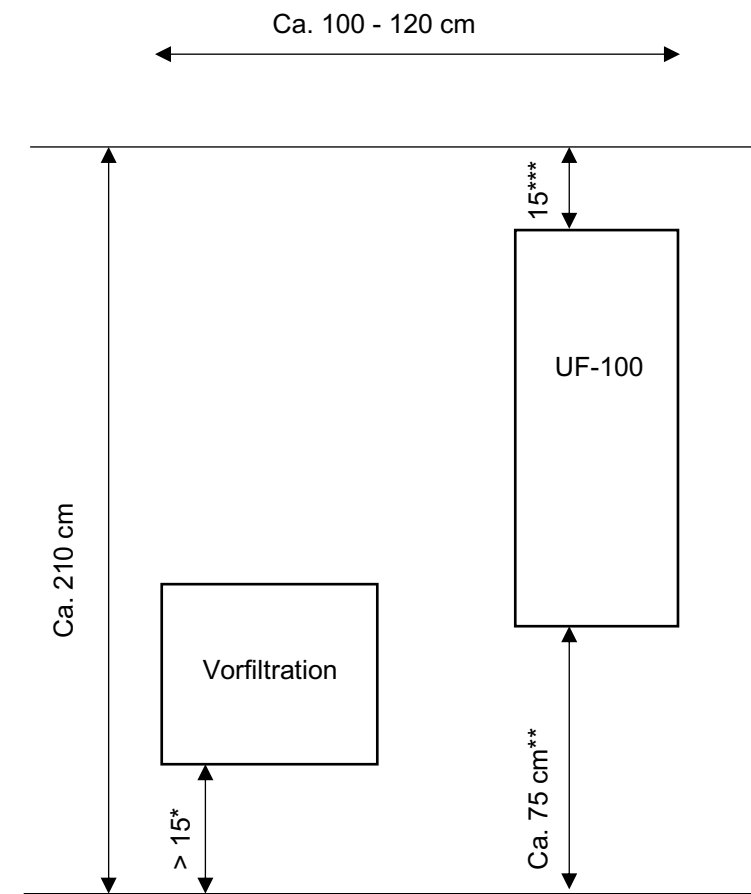

- * Mindestabstand zu Boden zum Auswechseln der Filter
Distance minimale au-dessus du sol pour échanger les filtres
- ** Mindestabstand zu Boden für Anschlüsse & Verrohrung
Distance minimale au-dessus du sol pour les raccords
- *** Mindestabstand zu Decke zum Lösen der Schrauben
Distance min. en-dessous du plafond pour dévisser les verrous